

接点データ管理システム

- 最大240点までの接点のON/OFFを取込んでデータ化
- 個別の1時間/1日/当りのON回数の積算もしくはON時間の累計
- 画面上に管理信号のON/OFF表示とエクセル等でグラフ化できるファイルを生成



警報管理



故障管理



生産数積算



運転時間管理

警報無電圧接点


伝送経由の
取込みも可能

接点データ管理システム

インターフェイス盤

パソコン

画面概要

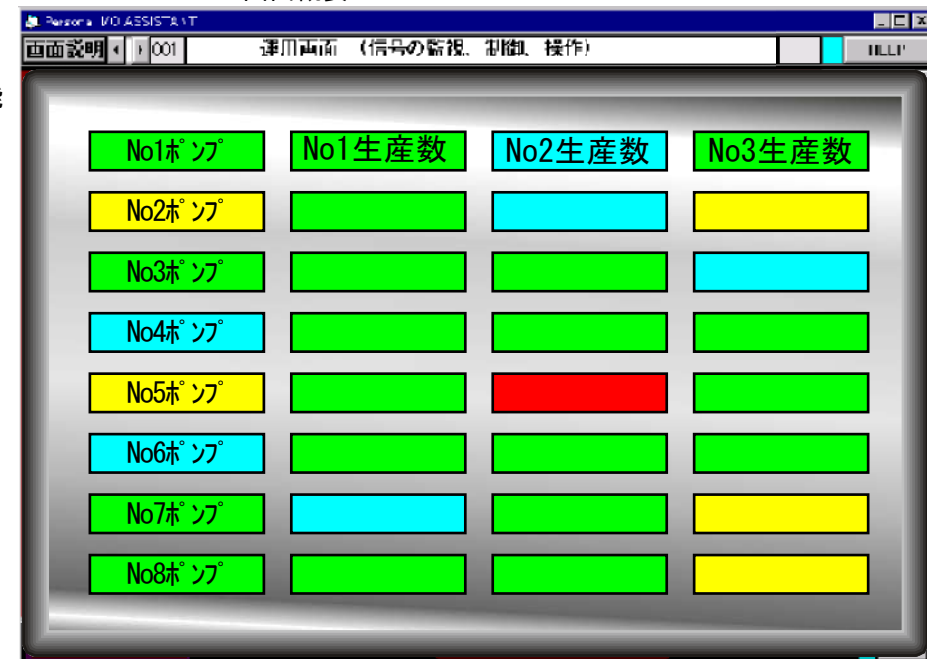

メール通報 インターネットメールを利用した遠隔監視



詳細なデータによる遠隔管理が可能になります。

メール通報画面

運用の方法

- ①パソコンにデータを取込みます。
- ②パソコンに監視ソフトをインストール
- ③メール通報ソフト（この画面）をインストール
- ④メールサーバを登録
- ⑤通報先のメールアドレスを登録
- ⑥以上で警報が発生したらすべての登録先にメールで警報内容と管理データを送信

メールサーバ登録

送信先メールアドレス登録

01-19 11:18:00

屋内温度 001 加工1号冷蔵 アナログ

データメール送信システム

Mail基本登録

SMTTPサーバー名
192.168.0.100

送信元Mailアドレス
tk@toyonaka.as.wakwak.ne.jp

Mailアカウント名
ito

Mailパスワード
1690

メールアドレス

登録 選択削除 送信テスト

メールアドレス (+スペース +名前)
j44baz1234567890@docomo.ne.jp 小谷

to 小谷
システム起動
18:00
冷蔵庫の温度が上昇しました。
庫内温度 8℃
継続時間 25分

戻る

<http://homepage1.nifty.com/ginga/index.htm>

使用するパソコンはEメールが送信できる環境が必要です。

豊中計装株式会社 豊中市名神口3-7-13

Tel 06-6336-1690
Fax 06-6333-2451

ホームページ
<http://toyonakakeisou.com>
6336-1690でも検索できます。