


「点線内が弊社にてご用意する範囲です」

・パソコンにてデマンド監視



電源AC100V

PUX II



パソコンとPUXの接続「RS232C」をご利用して頂きます。

代表警報を接点出力。
(オプション)

AD2

積算パルス検出

AD3


ガスメーター



2芯伝送

ガス積算が数台になった場合は、AD3を計測点数分増やし、2芯伝送部分を分岐延長してご利用下さい。
1.2φの電線で3kmは伝送可能です。

日付	2011/9/7	タイトル	ガスデマンド監視システム 機器構成図
作成者	豊中計装株式会社	縮尺	ページ
			1 / 2

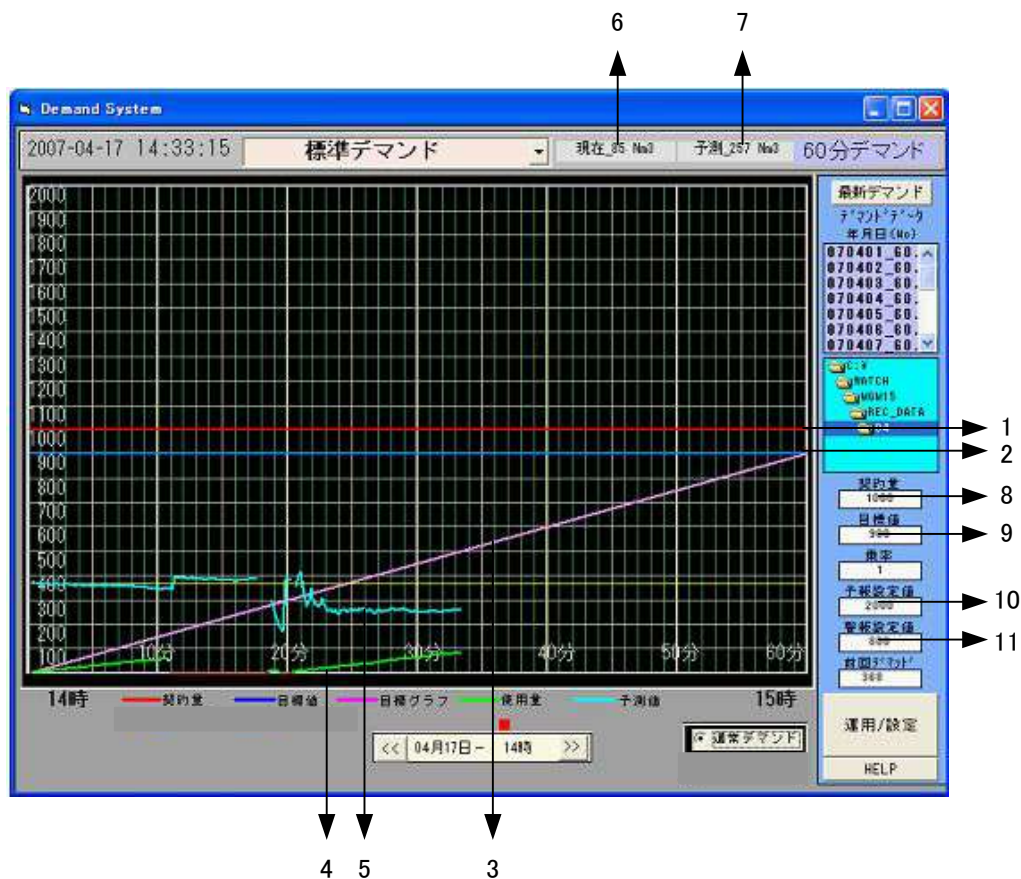

- 1・契約ガス量を表字(設定画面にて変更可能)
- 2・目標ガス量を表字(設定画面にて変更可能)
- 3・目標グラフ
- 4・使用量グラフ(緑色)
- 5・予測量グラフ(水色)
- 6・現在使用量
- 7・予測使用量
- 8・契約ガス量入力(設定画面にて変更可能)
- 9・目標ガス量入力(設定画面にて変更可能)
- 10・予報設定(設定画面にて変更可能)
- 11・警報設定(設定画面にて変更可能)

画面はイメージのため変更の恐れがあります。